

2024.11.07  
Suderinta:  
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija  
Komunalinio ūkio skyriaus  
Vedėjo pavaduotoja  
Justyna Dorigalo


Tvirtinu:  
UAB "Šalčininkų šilumos tinklai"  
I. e. p. direktorė Elena Pumputienė

2024 m.

spalio 7 d.

2. Deimant

| Lauko oro temperatūra, °C | Termofikac. vandens t-ra       |              |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|
|                           | Paduodama, °C su 3 °C paklaida | Grįžtama, °C |
| 8,0                       | 33,0                           | 29,0         |
| 7,0                       | 34,0                           | 30,0         |
| 6,0                       | 35,0                           | 30,6         |
| 5,0                       | 36,0                           | 31,0         |
| 4,0                       | 37,0                           | 31,4         |
| 3,0                       | 39,0                           | 32,0         |
| 2,0                       | 40,0                           | 32,4         |
| 1,0                       | 41,0                           | 32,8         |
| 0,0                       | 42,0                           | 33,4         |
| -1,0                      | 43,0                           | 34,0         |
| -2,0                      | 44,6                           | 34,6         |
| -3,0                      | 45,4                           | 35,0         |
| -4,0                      | 46,2                           | 35,2         |
| -5,0                      | 47,0                           | 35,6         |
| -6,0                      | 47,8                           | 36,0         |
| -7,0                      | 48,6                           | 36,8         |
| -8,0                      | 49,4                           | 37,0         |
| -9,0                      | 50,2                           | 37,6         |
| -10,0                     | 51,0                           | 38,0         |
| -11,0                     | 51,8                           | 38,6         |
| -12,0                     | 52,6                           | 39,0         |
| -13,0                     | 53,4                           | 39,3         |
| -14,0                     | 54,2                           | 39,5         |
| -15,0                     | 55,0                           | 39,8         |
| -16,0                     | 56,0                           | 40,0         |
| -17,0                     | 56,4                           | 40,2         |
| -18,0                     | 57,2                           | 40,6         |
| -19,0                     | 57,6                           | 41,0         |
| -20,0                     | 58,0                           | 41,0         |
| -21,0                     | 58,4                           | 41,4         |
| -22,0                     | 58,8                           | 41,6         |
| -23,0                     | 59,2                           | 42,0         |
| -24,0                     | 59,6                           | 42,0         |
| -25,0                     | 60,0                           | 42,4         |

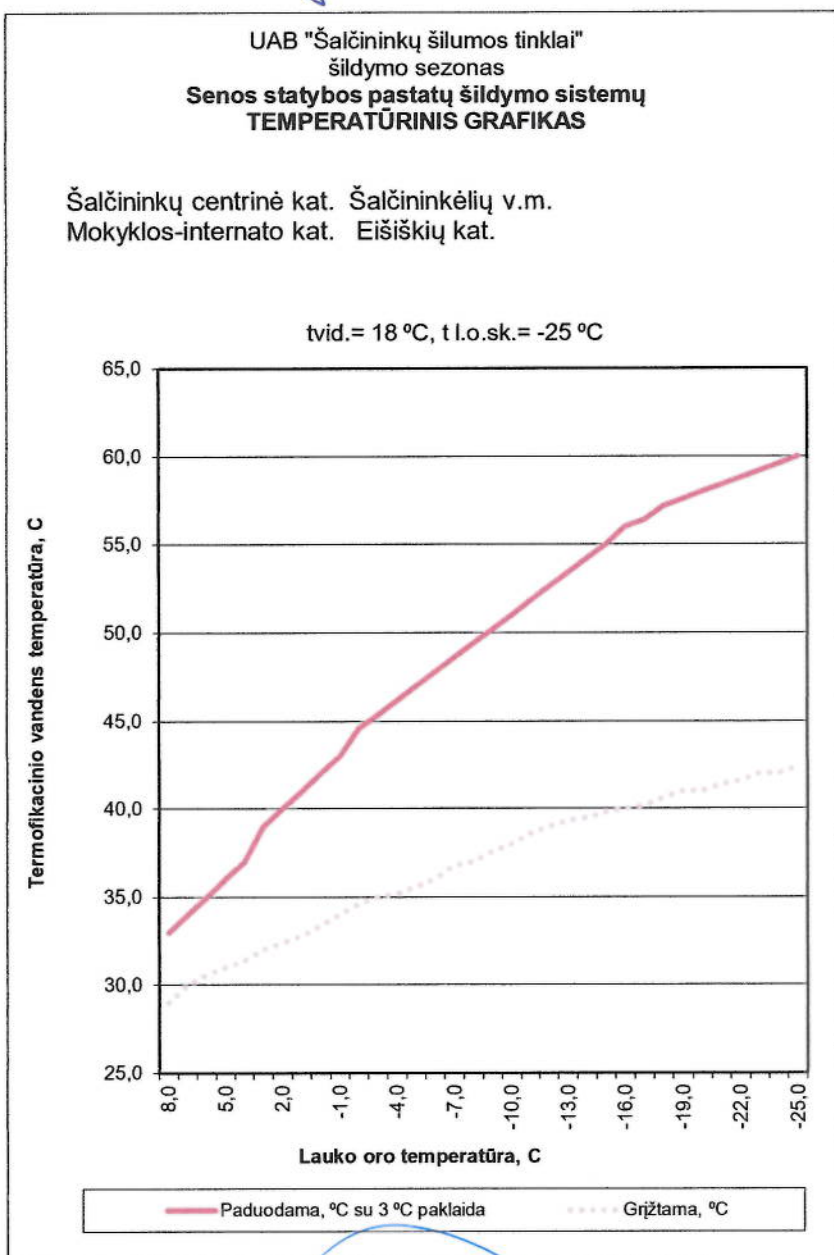

Sudarė: Pastatų ir tinklų eksploatavimo skyriaus vadovas A. Švaikovskij

J.Š.


2024.11.04  
Suderinta:  
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos  
Komunalinio ūkio skyriaus  
Viešojo paslaugotoja  
Jūstyna Dovgialo

Tvirtinu:  
UAB "Šalčininkų šilumos tinklai"  
l. e. p. direktorė Elena Pumputienė

*[Signature]*

2024 m. spalio 7 d.

| Lauko oro<br>tempe-<br>ratūra, °C | Termofikac. vandens t-ra          |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                                   | Paduodama, °C<br>su 3 °C paklaida | Grįžtama, °C |
| 8,0                               | 31,3                              | 27,0         |
| 7,0                               | 31,7                              | 27,0         |
| 6,0                               | 32,1                              | 27,5         |
| 5,0                               | 32,5                              | 28,0         |
| 4,0                               | 32,9                              | 28,0         |
| 3,0                               | 33,3                              | 28,0         |
| 2,0                               | 33,7                              | 28,0         |
| 1,0                               | 34,1                              | 28,5         |
| 0,0                               | 34,5                              | 29,0         |
| -1,0                              | 35,3                              | 29,0         |
| -2,0                              | 36,1                              | 29,5         |
| -3,0                              | 36,9                              | 30,0         |
| -4,0                              | 37,7                              | 30,5         |
| -5,0                              | 38,5                              | 31,0         |
| -6,0                              | 39,3                              | 31,9         |
| -7,0                              | 40,1                              | 32,7         |
| -8,0                              | 40,9                              | 33,5         |
| -9,0                              | 41,7                              | 34,3         |
| -10,0                             | 42,5                              | 35,1         |
| -11,0                             | 43,3                              | 35,9         |
| -12,0                             | 44,1                              | 36,7         |
| -13,0                             | 44,9                              | 37,4         |
| -14,0                             | 45,7                              | 38,1         |
| -15,0                             | 46,5                              | 38,8         |
| -16,0                             | 47,0                              | 39,5         |
| -17,0                             | 47,5                              | 40,2         |
| -18,0                             | 48,0                              | 40,9         |
| -19,0                             | 48,5                              | 41,6         |
| -20,0                             | 49,0                              | 42,3         |
| -21,0                             | 49,5                              | 43,0         |
| -22,0                             | 50,0                              | 43,5         |
| -23,0                             | 50,5                              | 44,0         |
| -24,0                             | 51,0                              | 44,5         |
| -25,0                             | 51,0                              | 45,0         |

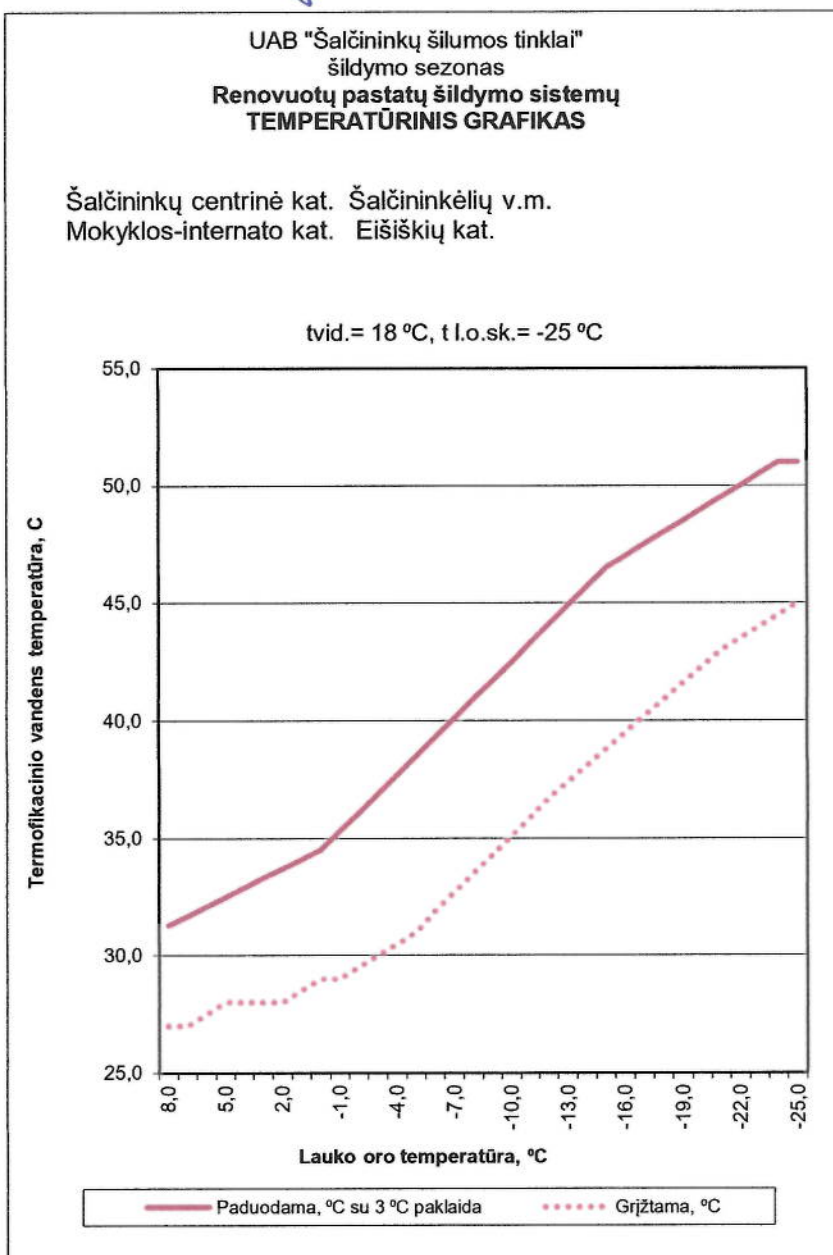

Sudarė: Pastatų ir tinklų eksploatavimo skyriaus vadovas A. Švaikovskij

*[Signature]*

2024. 11. 04  
Suderinta:  
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos  
Kommunalinio ūkio skyriaus  
Vedėjo pavaduotoja  
Justyna Dovgialo


Tvirtinu:  
UAB "Šalčininkų šilumos tinklai"  
I. e. p. direktorė Elena Pumputienė

*[Signature]*

2024 m.

*spalio 7 d*

| Lauko oro temperatūra, C | Termofikac. vandens t-ra    |             |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|
|                          | Paduodama, C su 3% paklaida | Grįžtama, C |
| 8,0                      | 39,0                        | 37,2        |
| 7,0                      | 40,0                        | 37,2        |
| 6,0                      | 41,0                        | 37,6        |
| 5,0                      | 42,0                        | 38,0        |
| 4,0                      | 43,0                        | 38,4        |
| 3,0                      | 43,5                        | 38,9        |
| 2,0                      | 44,0                        | 39,2        |
| 1,0                      | 44,5                        | 39,5        |
| 0,0                      | 45,0                        | 40,0        |
| -1,0                     | 45,5                        | 40,9        |
| -2,0                     | 46,0                        | 41,3        |
| -3,0                     | 46,5                        | 42,1        |
| -4,0                     | 47,0                        | 42,7        |
| -5,0                     | 48,0                        | 43,5        |
| -6,0                     | 49,0                        | 43,8        |
| -7,0                     | 50,0                        | 44,3        |
| -8,0                     | 51,0                        | 44,5        |
| -9,0                     | 52,0                        | 45,0        |
| -10,0                    | 53,0                        | 45,4        |
| -11,0                    | 54,0                        | 45,6        |
| -12,0                    | 54,5                        | 45,8        |
| -13,0                    | 55,0                        | 46,0        |
| -14,0                    | 55,5                        | 46,4        |
| -15,0                    | 56,0                        | 46,9        |
| -16,0                    | 56,5                        | 47,5        |
| -17,0                    | 57,0                        | 47,9        |
| -18,0                    | 57,5                        | 48,5        |
| -19,0                    | 58,0                        | 49,2        |
| -20,0                    | 58,5                        | 49,8        |
| -21,0                    | 59,0                        | 50,0        |
| -22,0                    | 59,5                        | 50,0        |
| -23,0                    | 60,0                        | 50,5        |
| -24,0                    | 60,5                        | 50,5        |
| -25,0                    | 61,0                        | 51,0        |

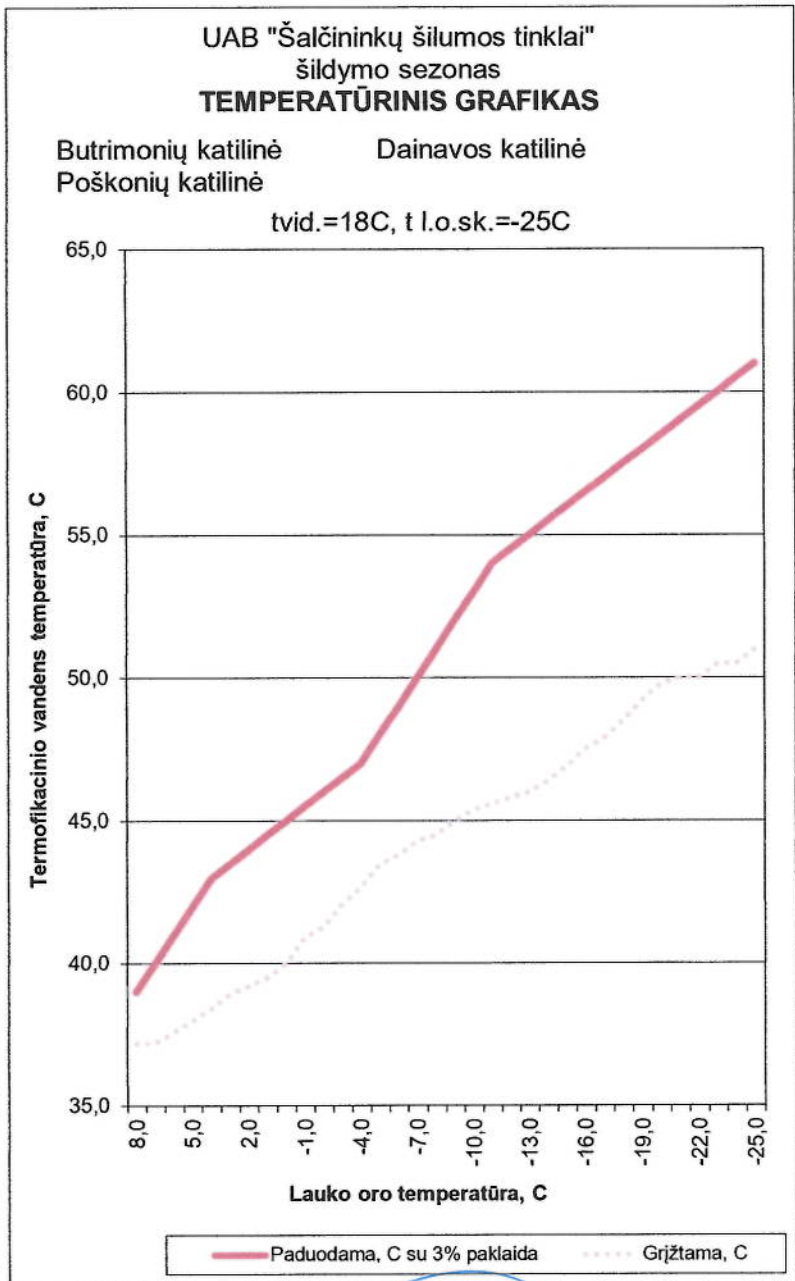

Sudarė: Pastatų ir tinklų eksploatavimo skyriaus vadovas A. Švaikovskij

*[Signature]*



2024.11.05  
Suderinta:  
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos  
Komunalinio ūkio skyriaus  
Vedėjo pavaduotoja  
Jūratė Dovydiūtė


Tvirtinu:  
UAB "Šalčininkų šilumos tinklai"  
I. e. p. direktorė

Elena Pumputienė

2024 m.

spalio 7 d.

| Lauko oro<br>tempe-<br>ratūra, C | Termofikac. vandens t-ra       |             |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------|
|                                  | Paduodama, C<br>su 3% paklaida | Grįžtama, C |
| 8,0                              | 45,0                           | 37,2        |
| 7,0                              | 45,5                           | 37,2        |
| 6,0                              | 46,0                           | 37,6        |
| 5,0                              | 46,5                           | 38,0        |
| 4,0                              | 47,0                           | 38,4        |
| 3,0                              | 47,5                           | 38,9        |
| 2,0                              | 48,0                           | 39,2        |
| 1,0                              | 48,5                           | 39,5        |
| 0,0                              | 49,0                           | 40,0        |
| -1,0                             | 50,0                           | 40,9        |
| -2,0                             | 51,0                           | 41,3        |
| -3,0                             | 52,0                           | 42,1        |
| -4,0                             | 53,0                           | 42,7        |
| -5,0                             | 54,0                           | 43,5        |
| -6,0                             | 55,0                           | 44,2        |
| -7,0                             | 56,0                           | 44,5        |
| -8,0                             | 57,5                           | 44,8        |
| -9,0                             | 59,0                           | 45,1        |
| -10,0                            | 60,0                           | 45,4        |
| -11,0                            | 61,0                           | 45,6        |
| -12,0                            | 61,5                           | 45,8        |
| -13,0                            | 62,0                           | 46,0        |
| -14,0                            | 62,5                           | 46,2        |
| -15,0                            | 63,0                           | 46,9        |
| -16,0                            | 63,5                           | 47,5        |
| -17,0                            | 64,0                           | 47,9        |
| -18,0                            | 64,5                           | 48,5        |
| -19,0                            | 65,0                           | 49,2        |
| -20,0                            | 65,5                           | 49,8        |
| -21,0                            | 66,0                           | 50,0        |
| -22,0                            | 66,5                           | 50,8        |
| -23,0                            | 67,0                           | 51,4        |
| -24,0                            | 67,5                           | 52,0        |
| -25,0                            | 68,0                           | 52,8        |

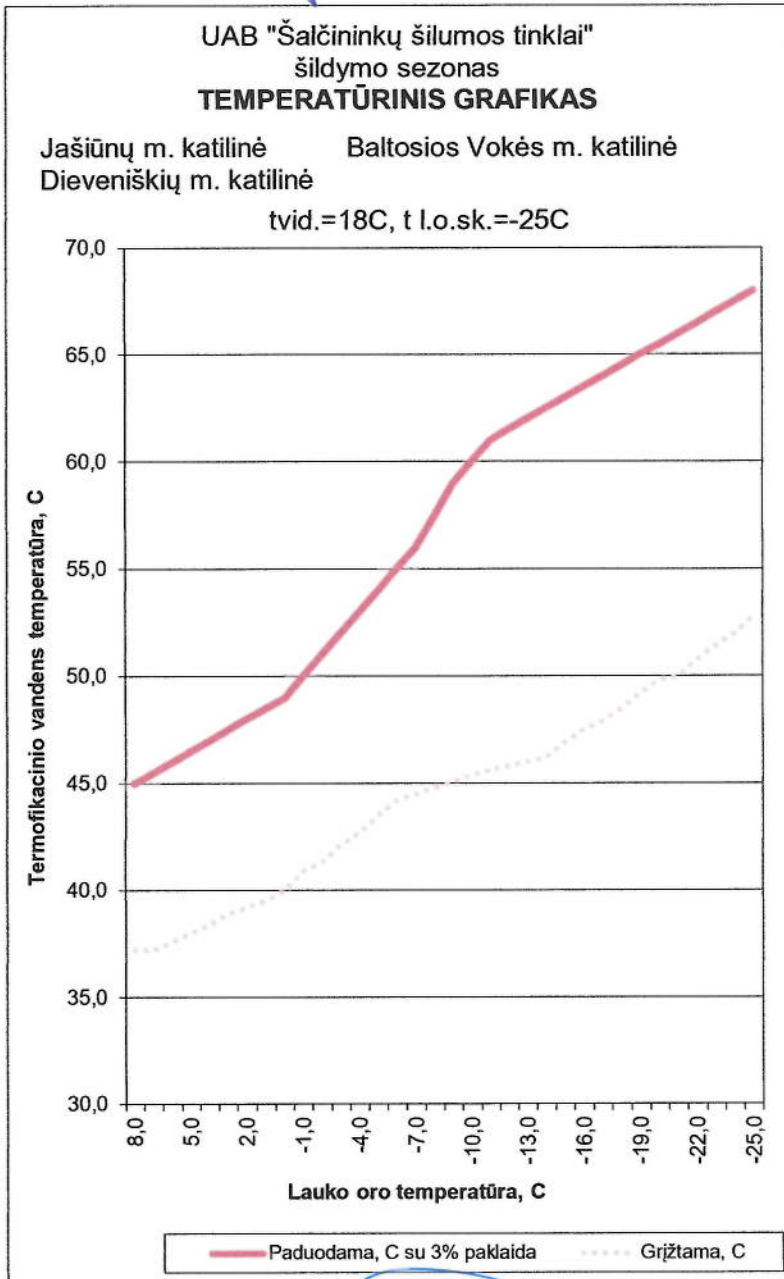


Sudarė: Pastatų ir tinklų eksploatavimo skyriaus vadovas A. Švaikovskij

2024 m.

spalio 7 d

| Termofikac. vandens t-ra  |                                |              |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| Lauko oro temperatūra, °C | Paduodama, °C su 3 °C paklaida | Grįžtama, °C |
| 8,0                       | 59,0                           | 48,0         |
| 7,0                       | 60,0                           | 48,0         |
| 6,0                       | 60,5                           | 48,3         |
| 5,0                       | 61,0                           | 48,6         |
| 4,0                       | 61,5                           | 48,9         |
| 3,0                       | 62,0                           | 49,2         |
| 2,0                       | 63,0                           | 49,5         |
| 1,0                       | 64,0                           | 49,8         |
| 0,0                       | 64,5                           | 50,1         |
| -1,0                      | 65,0                           | 50,4         |
| -2,0                      | 65,5                           | 50,7         |
| -3,0                      | 66,0                           | 51,0         |
| -4,0                      | 66,0                           | 51,3         |
| -5,0                      | 66,5                           | 51,6         |
| -6,0                      | 67,0                           | 51,9         |
| -7,0                      | 67,5                           | 52,2         |
| -8,0                      | 68,0                           | 52,5         |
| -9,0                      | 68,5                           | 52,8         |
| -10,0                     | 69,0                           | 53,1         |
| -11,0                     | 69,0                           | 53,4         |
| -12,0                     | 69,5                           | 53,7         |
| -13,0                     | 70,0                           | 54,0         |
| -14,0                     | 70,0                           | 54,3         |
| -15,0                     | 70,5                           | 54,6         |
| -16,0                     | 71,0                           | 54,9         |
| -17,0                     | 71,0                           | 55,2         |
| -18,0                     | 71,5                           | 55,5         |
| -19,0                     | 72,0                           | 55,8         |
| -20,0                     | 72,0                           | 56,1         |
| -21,0                     | 72,5                           | 56,4         |
| -22,0                     | 73,0                           | 56,7         |
| -23,0                     | 73,0                           | 57,0         |
| -24,0                     | 73,5                           | 57,3         |
| -25,0                     | 74,0                           | 58,0         |

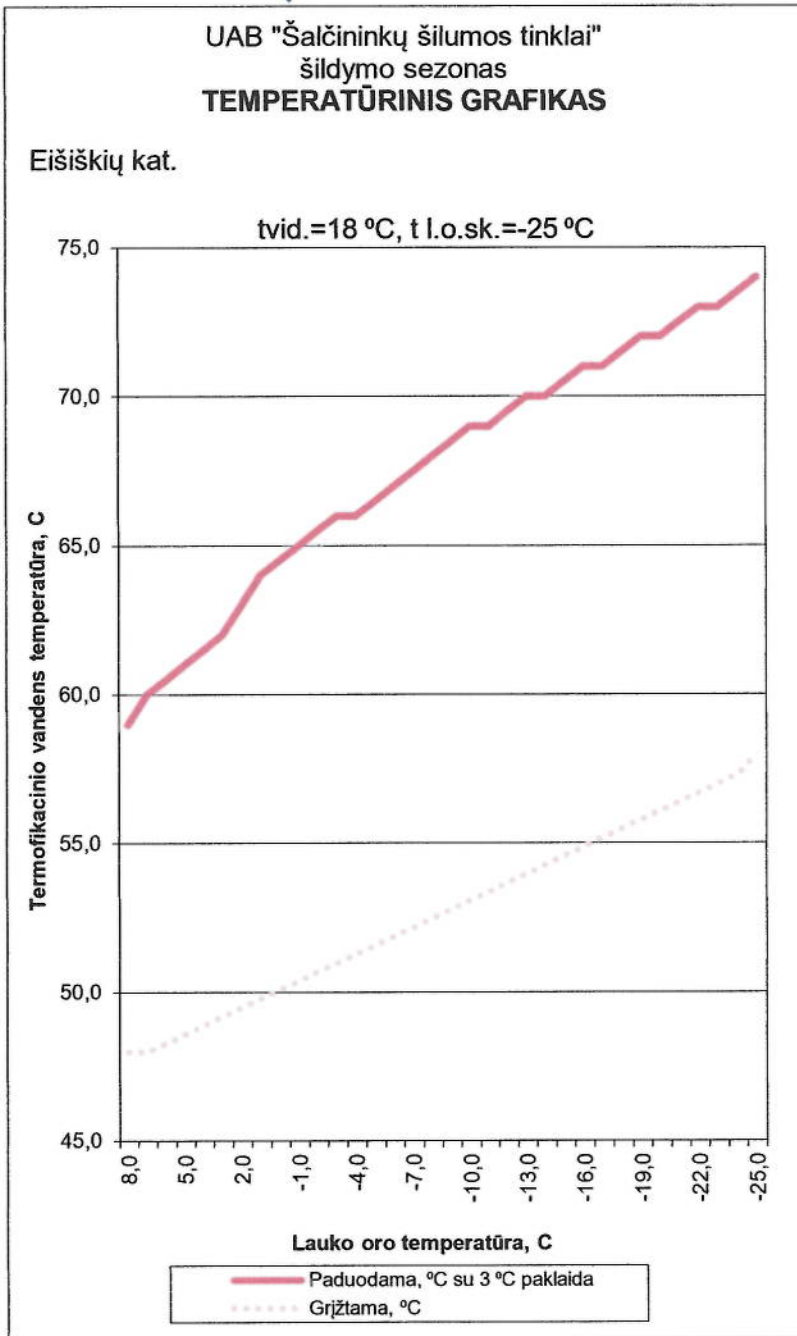

Sudarė: Pastatų ir tinklų eksploatavimo skyriaus vadovas A. Švaikovskij

Tvirtinu:

UAB "Šalčininkų šilumos tinklai"


I. e. p. direktorė

Elena Pumputienė

*[Signature]*

2024 m. spalio 7 d.

| Termofikac. vandens t-ra  |                                |              |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| Lauko oro temperatūra, °C | Paduodama, °C su 3 °C paklaida | Grįžtama, °C |
| 8,0                       | 59,0                           | 42,0         |
| 7,0                       | 59,0                           | 42,0         |
| 6,0                       | 59,0                           | 42,0         |
| 5,0                       | 59,5                           | 42,0         |
| 4,0                       | 60,5                           | 42,0         |
| 3,0                       | 61,0                           | 42,2         |
| 2,0                       | 62,0                           | 42,4         |
| 1,0                       | 62,5                           | 42,6         |
| 0,0                       | 63,5                           | 42,7         |
| -1,0                      | 64,5                           | 42,9         |
| -2,0                      | 65,5                           | 43,1         |
| -3,0                      | 66,0                           | 43,3         |
| -4,0                      | 67,0                           | 43,5         |
| -5,0                      | 68,0                           | 43,6         |
| -6,0                      | 69,0                           | 43,8         |
| -7,0                      | 69,5                           | 44,2         |
| -8,0                      | 70,0                           | 44,4         |
| -9,0                      | 71,0                           | 44,6         |
| -10,0                     | 72,0                           | 45,0         |
| -11,0                     | 73,0                           | 45,2         |
| -12,0                     | 74,0                           | 45,4         |
| -13,0                     | 75,0                           | 45,6         |
| -14,0                     | 76,0                           | 45,8         |
| -15,0                     | 76,5                           | 46,0         |
| -16,0                     | 77,0                           | 46,2         |
| -17,0                     | 77,5                           | 46,4         |
| -18,0                     | 78,0                           | 46,6         |
| -19,0                     | 78,6                           | 46,9         |
| -20,0                     | 79,2                           | 47,4         |
| -21,0                     | 79,2                           | 48,0         |
| -22,0                     | 79,4                           | 49,0         |
| -23,0                     | 79,4                           | 50,0         |
| -24,0                     | 79,6                           | 50,5         |
| -25,0                     | 80,0                           | 51,0         |

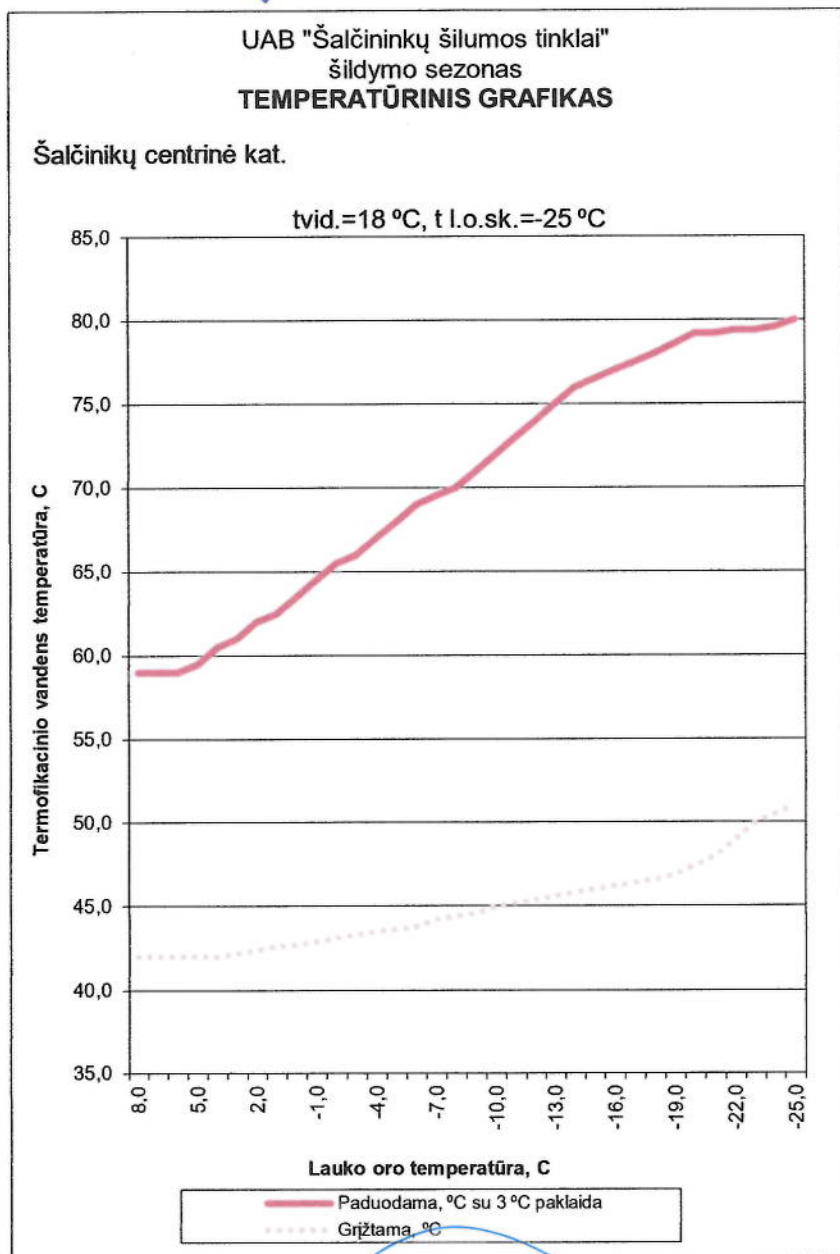

Sudarė: Pastatų ir tinklų eksploatavimo skyriaus vadovas A. Švaikovskij

*[Signature]*